
Схема монтажа
Гео 3пр.


Исполнение горловины 300

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	320
Выход очищенной воды	принудительный выброс

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Вид А

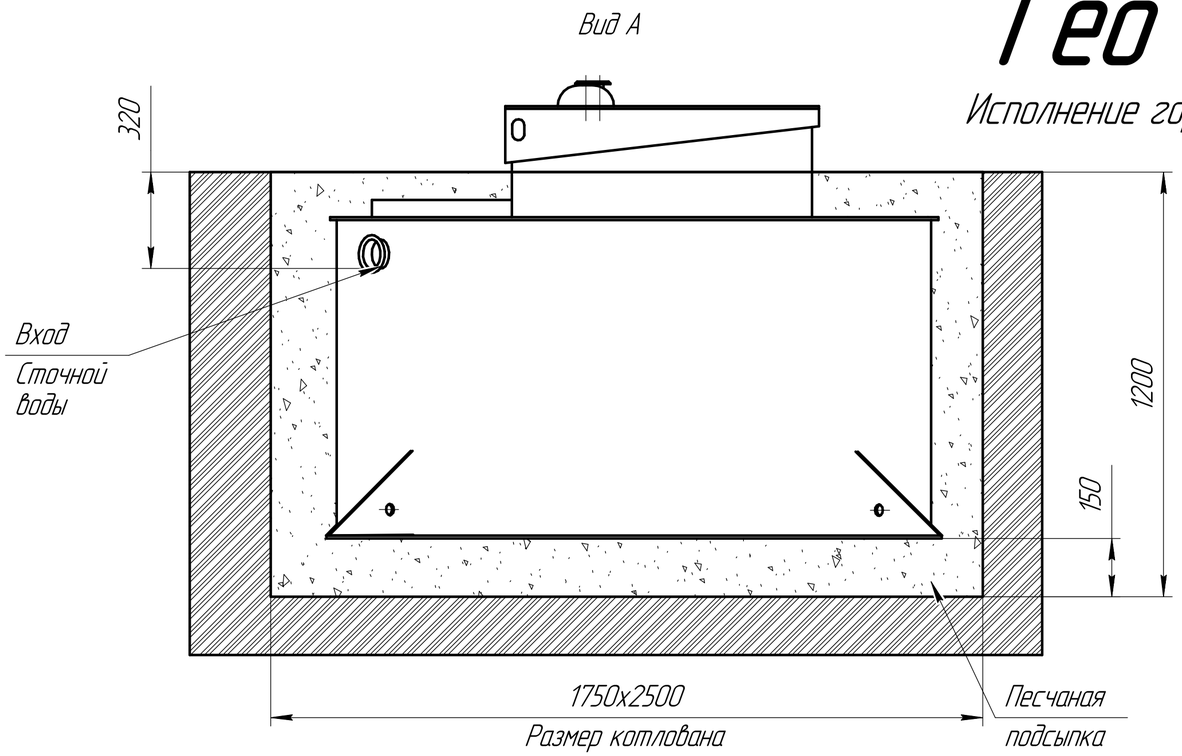

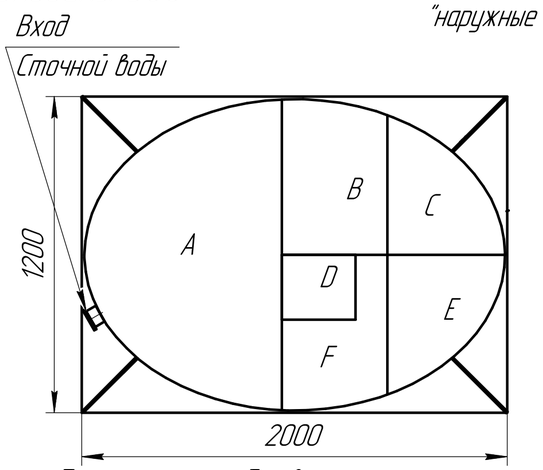

Габаритные размеры Гео 3


Длина – 2000
Ширина – 1250
Высота – 1200

A–приемная камера
B–аэротенко
C–вторияный отстойник
D–компресорный отсек
E–накопительная ёмкость для насоса
F–остойник ила

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **320мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
**** Станция выполнена только в принудительном исполнении

Вид сверху

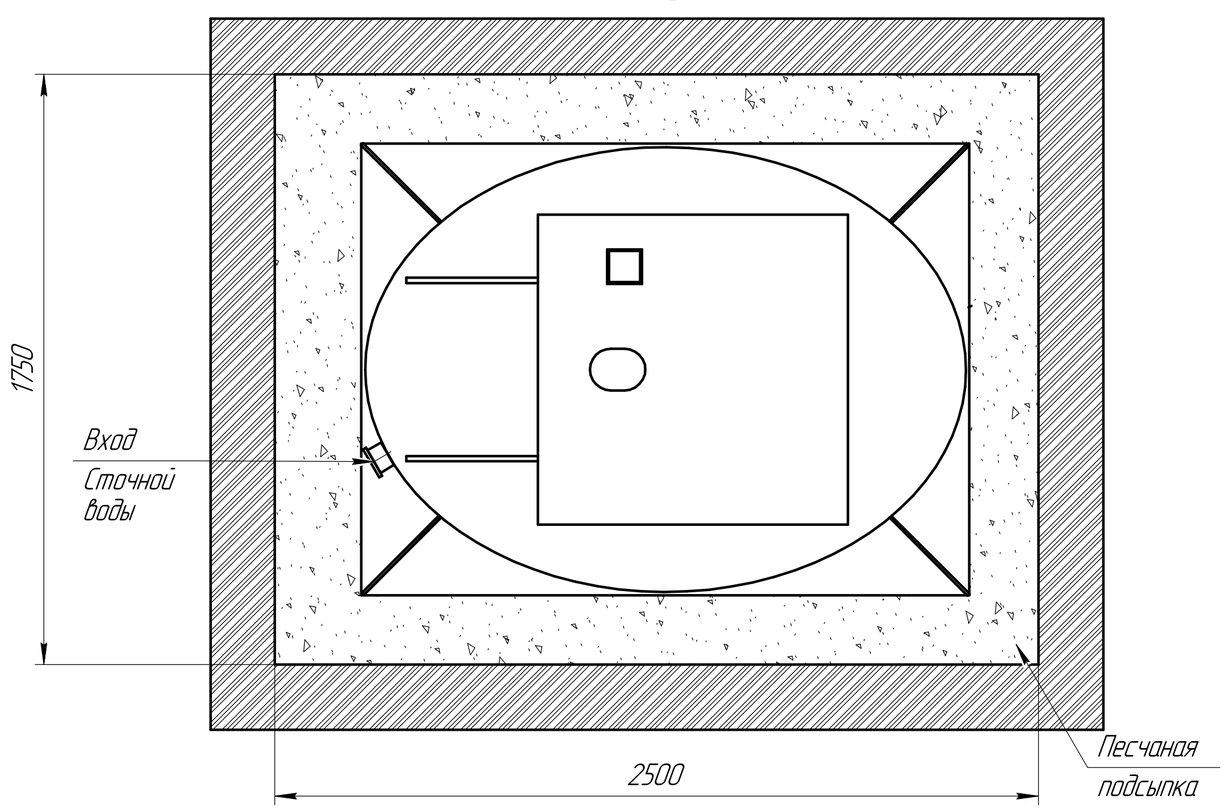

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.75х2.5 м. h=1.2 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 4 $м^3$
2. Расход воды 2 $м^3$
3. Объем котлована 5$м^3$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гео 3/Geo 3	Лист 1

Копировал Формат А3х2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Схема монтажа
Гео 3пр.


Исполнение горловины 500

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	520
Выход очищенной воды	принудительный выброс

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Вид А

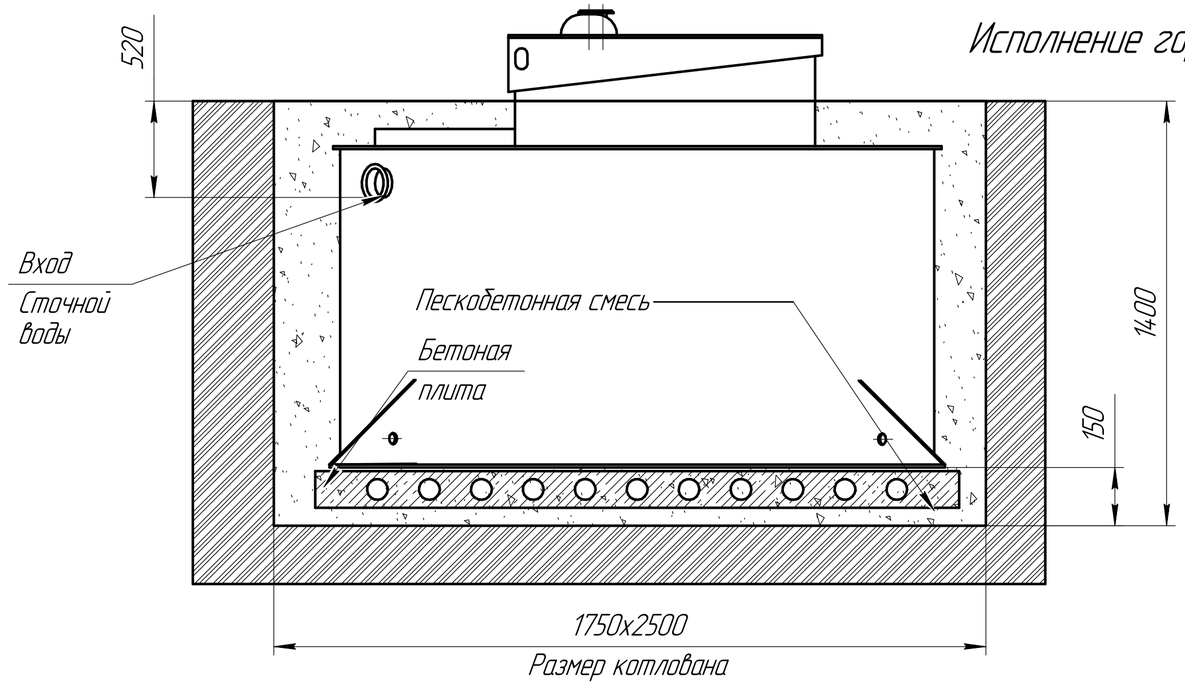

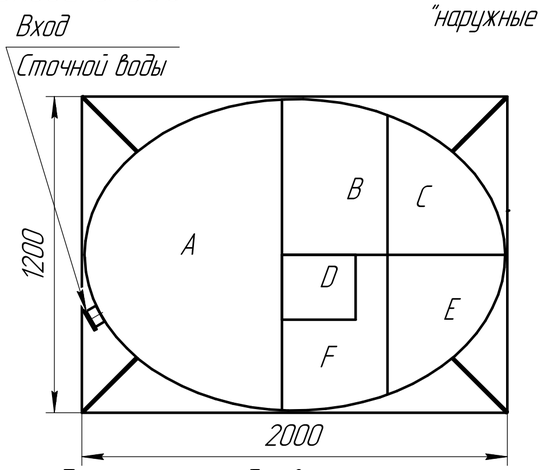

Габаритные размеры Гео 3


Длина – 2000
Ширина – 1250
Высота – 1400

A–приемная камера
B–аэротенко
C–вторияный отстойник
D–компресорный отсек
E–накопительная ёмкость для насоса
F–остойник ила

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **520мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
**** Станция выполнена только в принудительном исполнении

Вид сверху

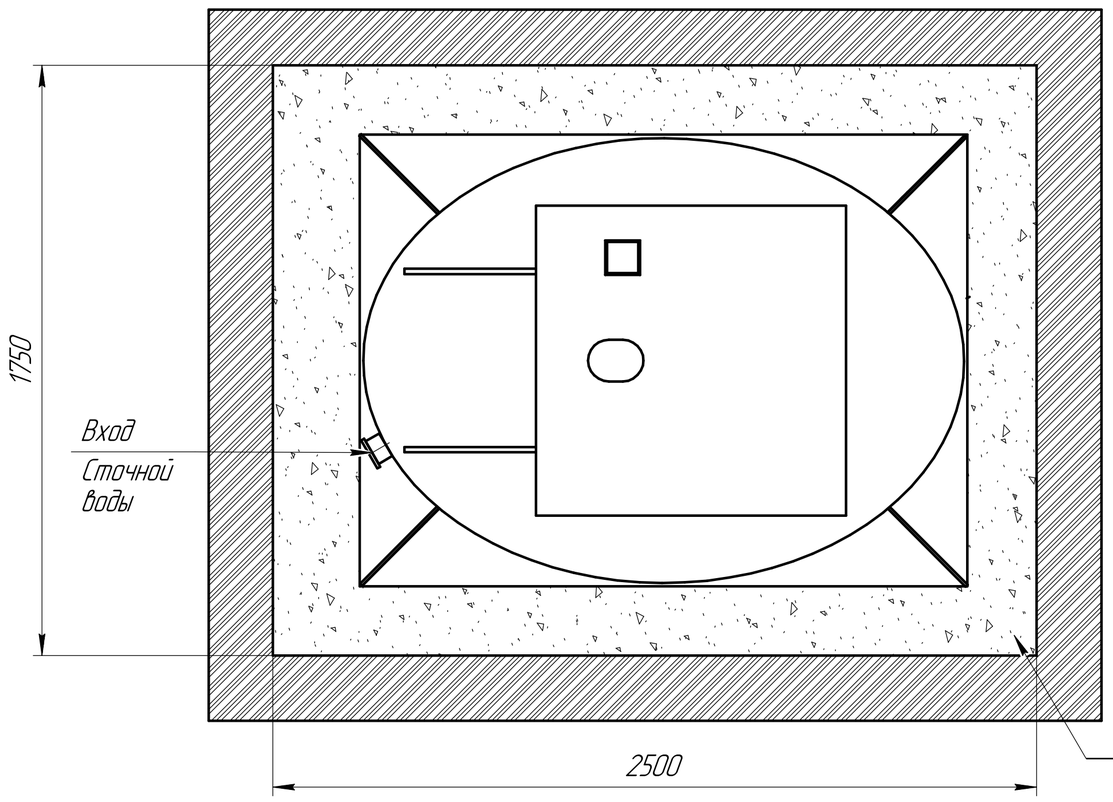

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.75х2.50 м. h=1.40м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 3.5 м³
2. Расход воды 2.5 м³
3. Объем котлована 6.2м³

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм
ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетонное основание.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гео 3/Geo 3	Лист 2

Копировал Формат А3х2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Схема монтажа
Гео 4пр.


Исполнение горловины 300

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	320
Выход очищенной воды	принудительный выброс

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Вид А

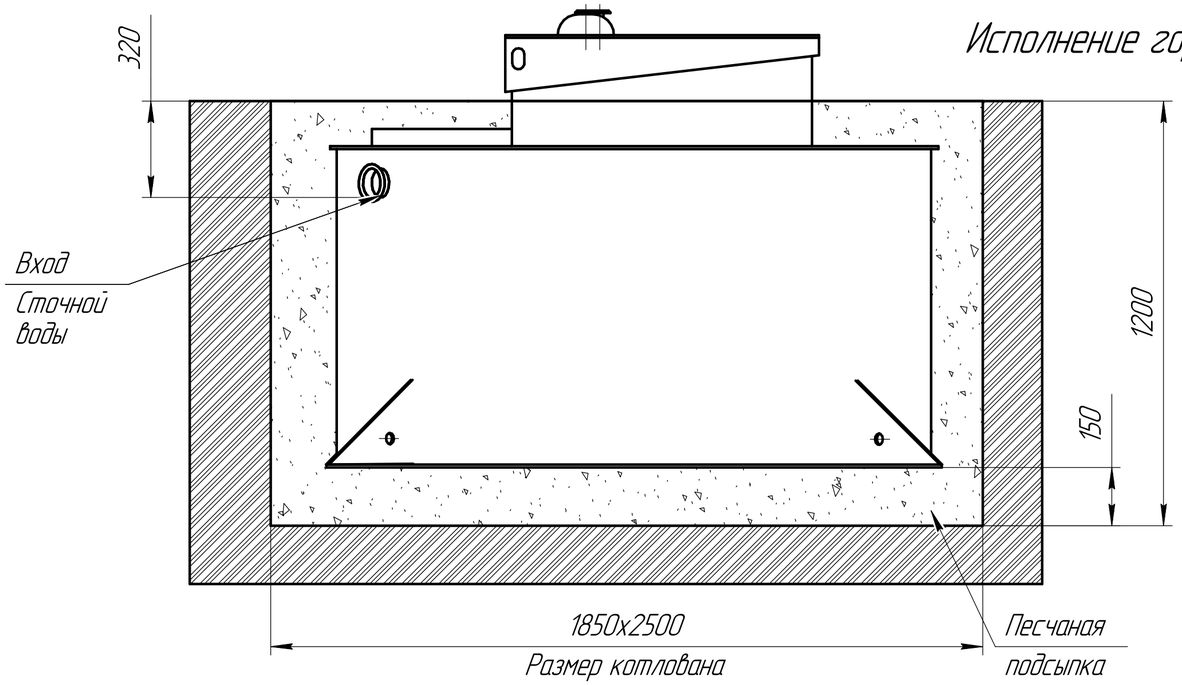

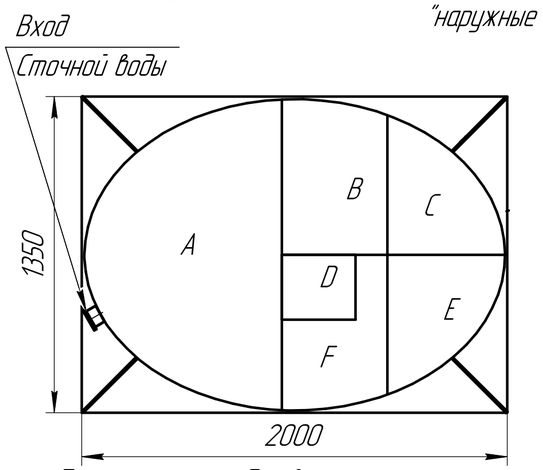

Габаритные размеры Гео 4


Длина – 2000
Ширина – 1350
Высота – 1200

A–приемная камера
B–аэротенко
C–вторияный отстойник
D–компресорный отсек
E–накопительная ёмкость для насоса
F–остойник ила

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **320мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
**** Станция выполнена только в принудительном исполнении

Вид сверху

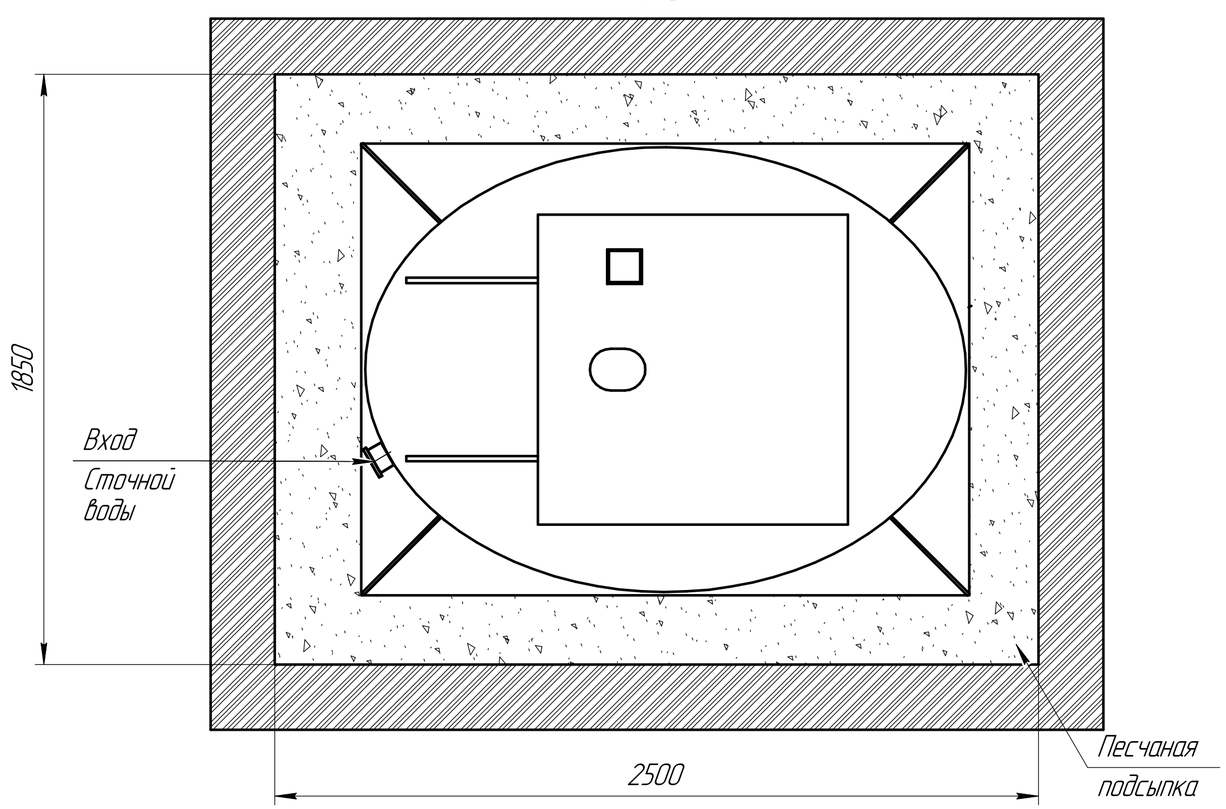

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.85х2.5 м. h=1.2 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 4.5 $м^3$
2. Расход воды 2 $м^3$
3. Объем котлована 5.8$м^3$

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гео 4/Geo 4	Лист 1

Копировал Формат А3х2


Схема монтажа
Гео 4пр.


Исполнение горловины 500

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	520
Выход очищенной воды	принудительный выброс

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Вид А

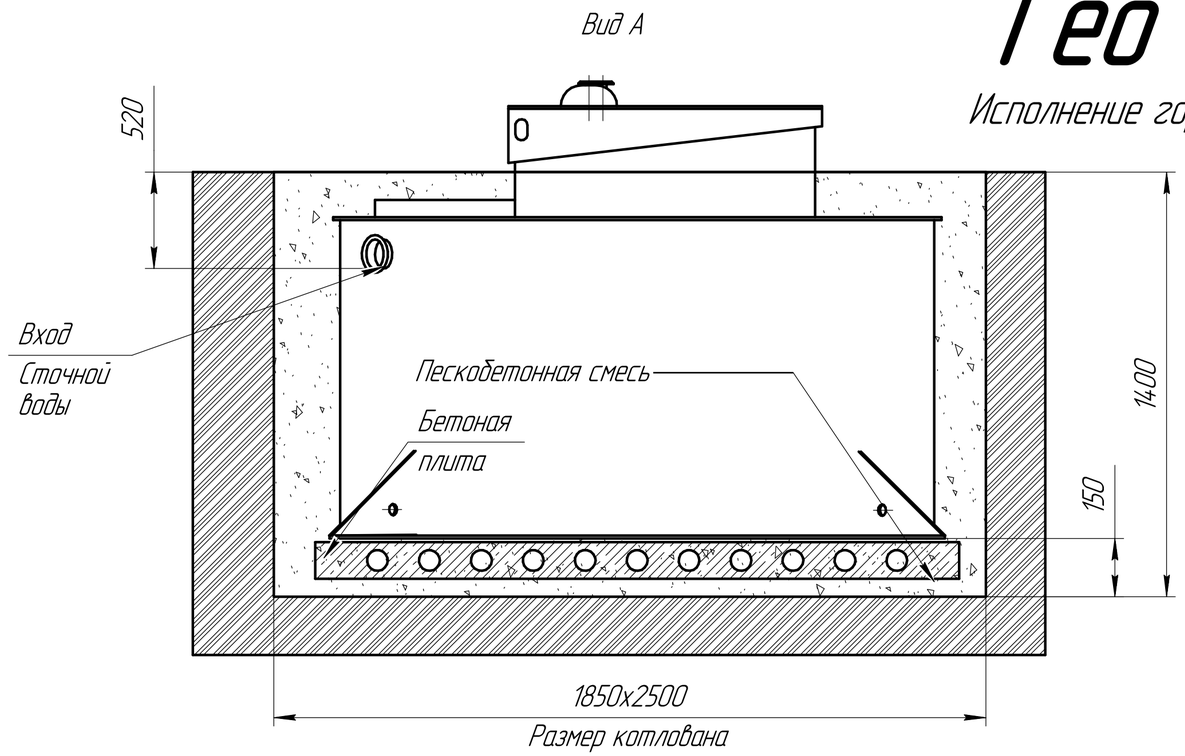

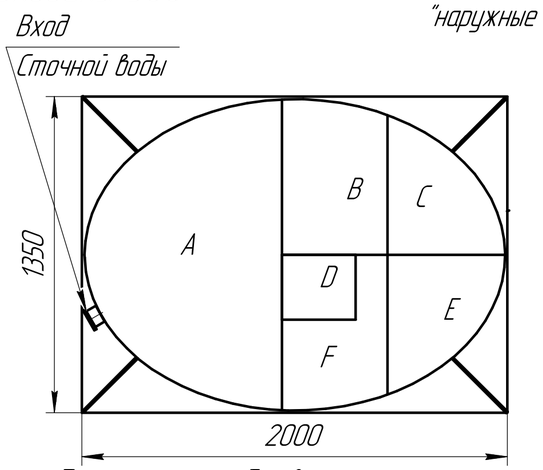

Габаритные размеры Гео 4


Длина – 2000
Ширина – 1350
Высота – 1400

A–приемная камера
B–аэротенко
C–вторияный отстойник
D–компресорный отсек
E–накопительная ёмкость для насоса
F–остойник ила

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **520мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
**** Станция выполнена только в принудительном исполнении

Вид сверху

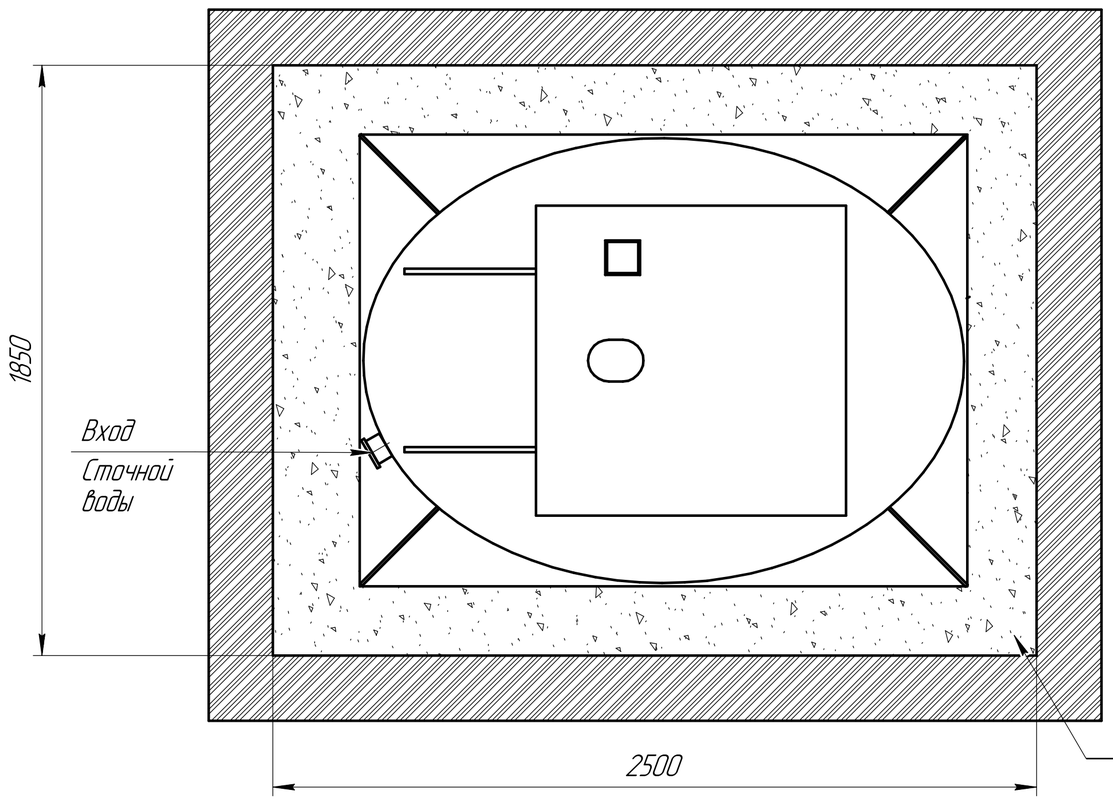

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.85х2.50 м. h=1.40м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 3.8 м³
2. Расход воды 3 м³
3. Объем котлована 6.5м³

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм
ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетонное основание.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гео 4/Geo 4	Лист 2

Копировал Формат А3х2


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Схема монтажа
Гео 5пр.

Исполнение горловины 300

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	320
Выход очищенной воды	принудительный выброс

Вид А

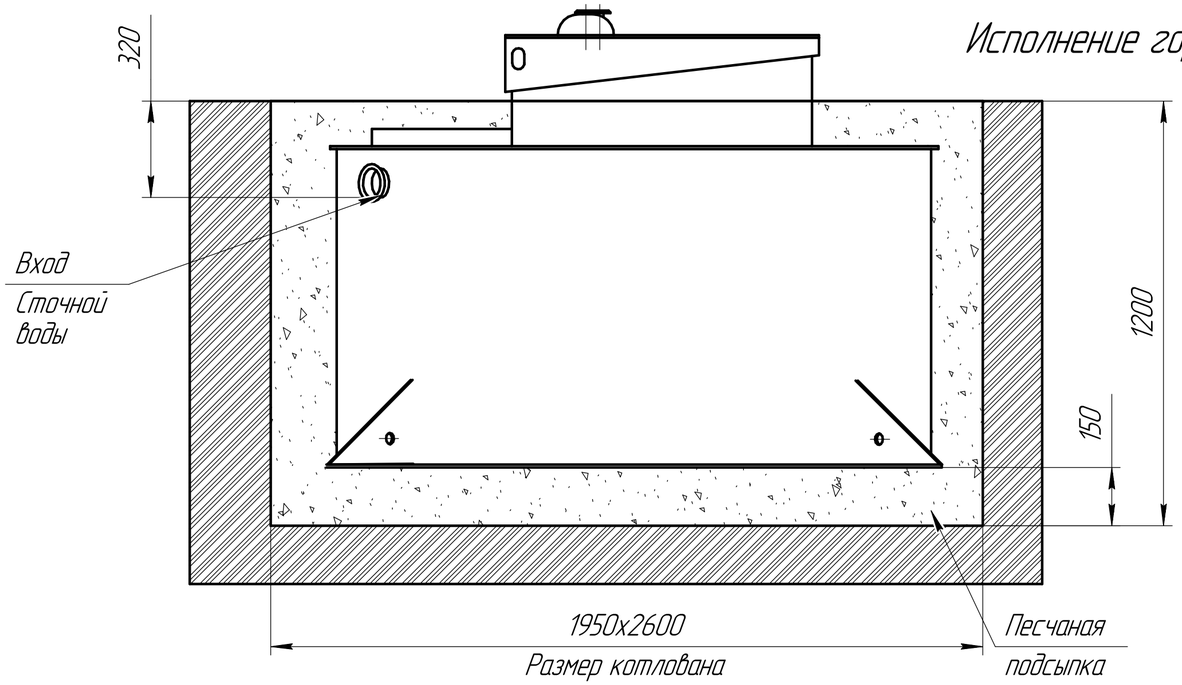

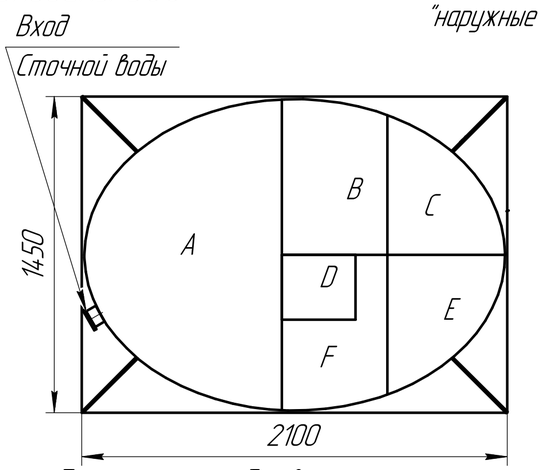

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Габаритные размеры Гео 5


Длина – 2100
Ширина – 1450
Высота – 1200

A–приемная камера
B–аэротенко
C–вторияный отстойник
D–компресорный отсек
E–накопительная ёмкость для насоса
F–остойник ила

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **320мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
**** Станция выполнена только в принудительном исполнении

Вид сверху

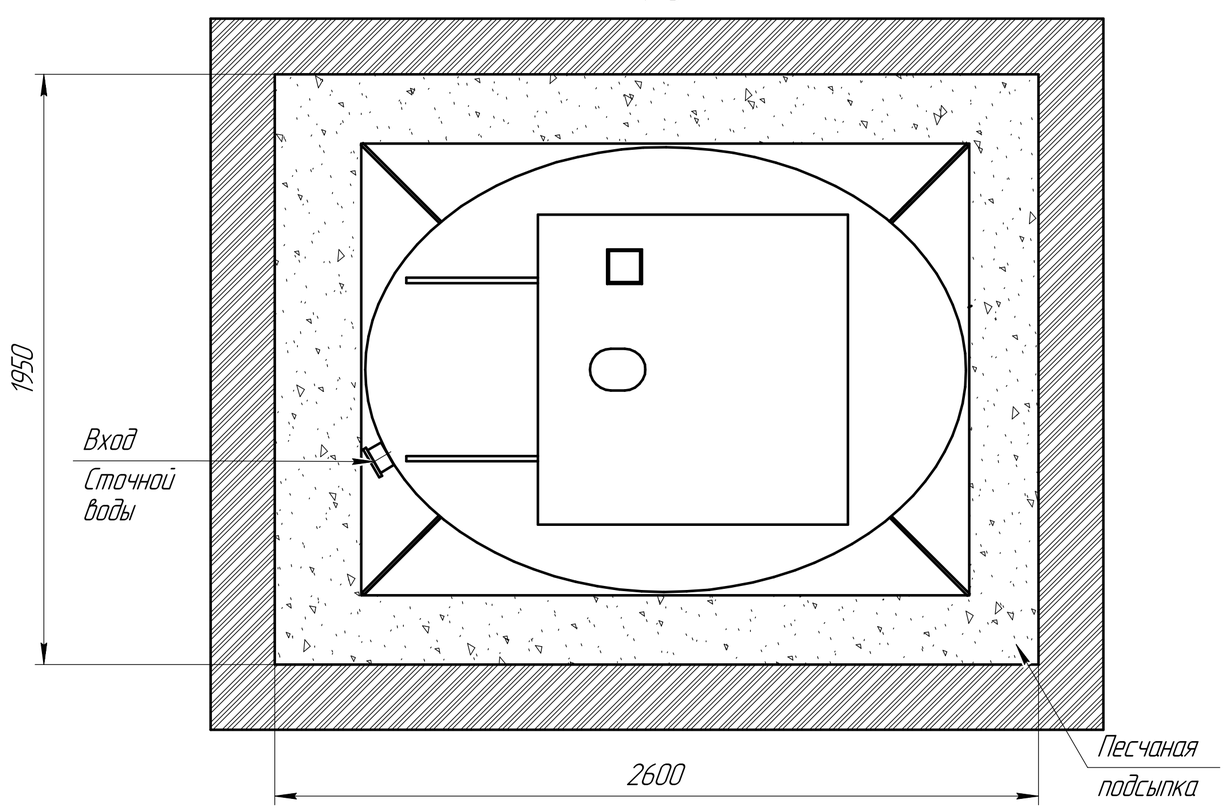

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.9х2.6 м. h=1.2 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 5 $м^3$
2. Расход воды 3 $м^3$
3. Объем котлована 6.5$м^3$

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гео 5/Geo 5	Лист 1

Копировал Формат А3х2


Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Схема монтажа
Гео 5пр.


Исполнение горловины 500

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	520
Выход очищенной воды	принудительный выброс

Вид А

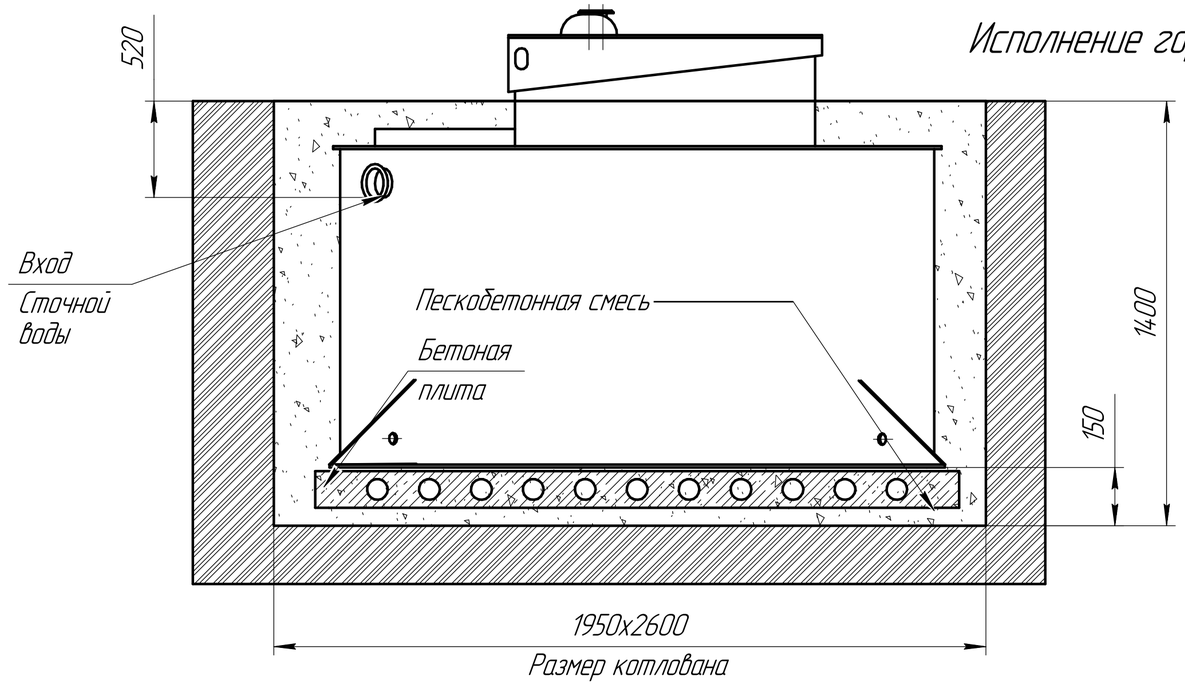

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

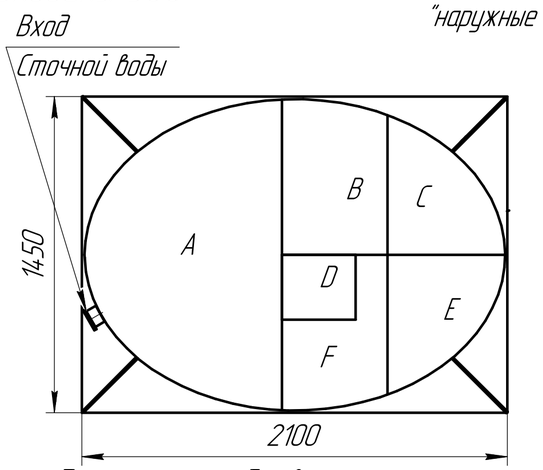

Габаритные размеры Гео 5


Длина – 2100
Ширина – 1450
Высота – 1400

A–приемная камера
B–аэротенко
C–вторияный отстойник
D–компресорный отсек
E–накопительная ёмкость для насоса
F–остойник ила

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **520мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
**** Станция выполнена только в принудительном исполнении

Вид сверху

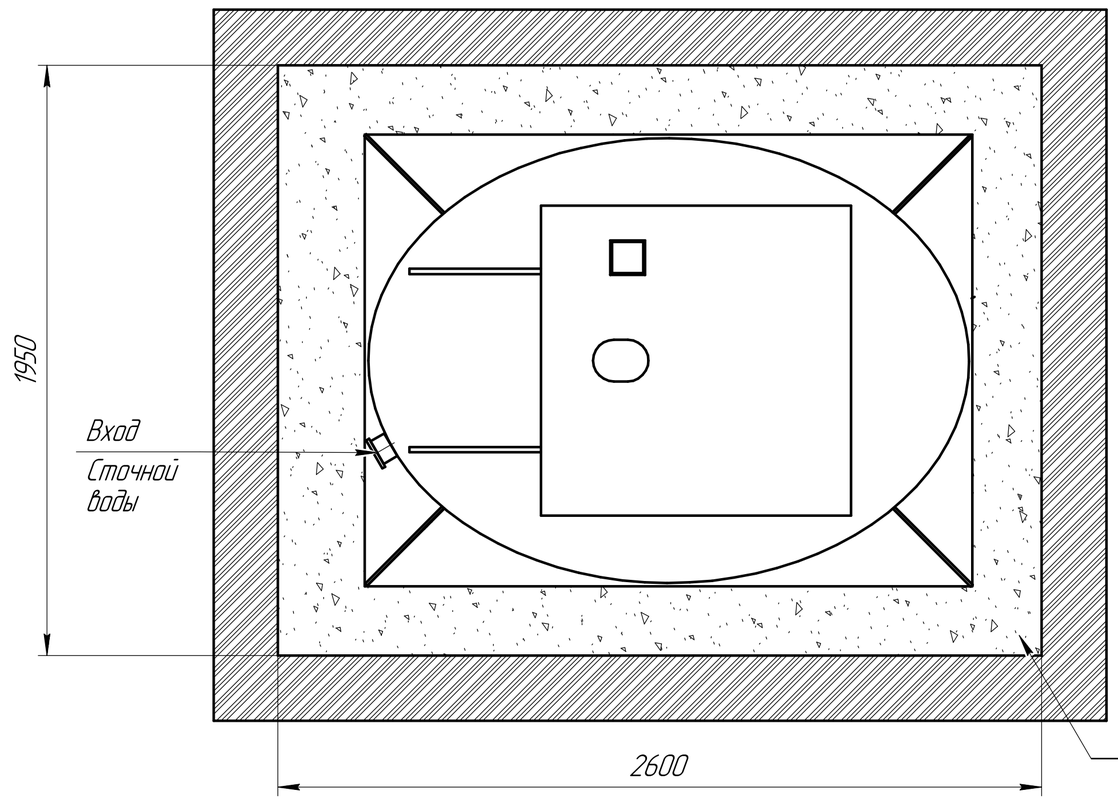

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1.95х2.60 м. h=1.40м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

**** Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм
ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетонное основание.

При монтаже:

1. Расход песка 4.3 м³
2. Расход воды 3.5 м³
3. Объем котлована 7.1м³


Схема монтажа
Гео 8пр.


Исполнение горловины 300

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	320
Выход очищенной воды	принудительный выброс

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Вид А

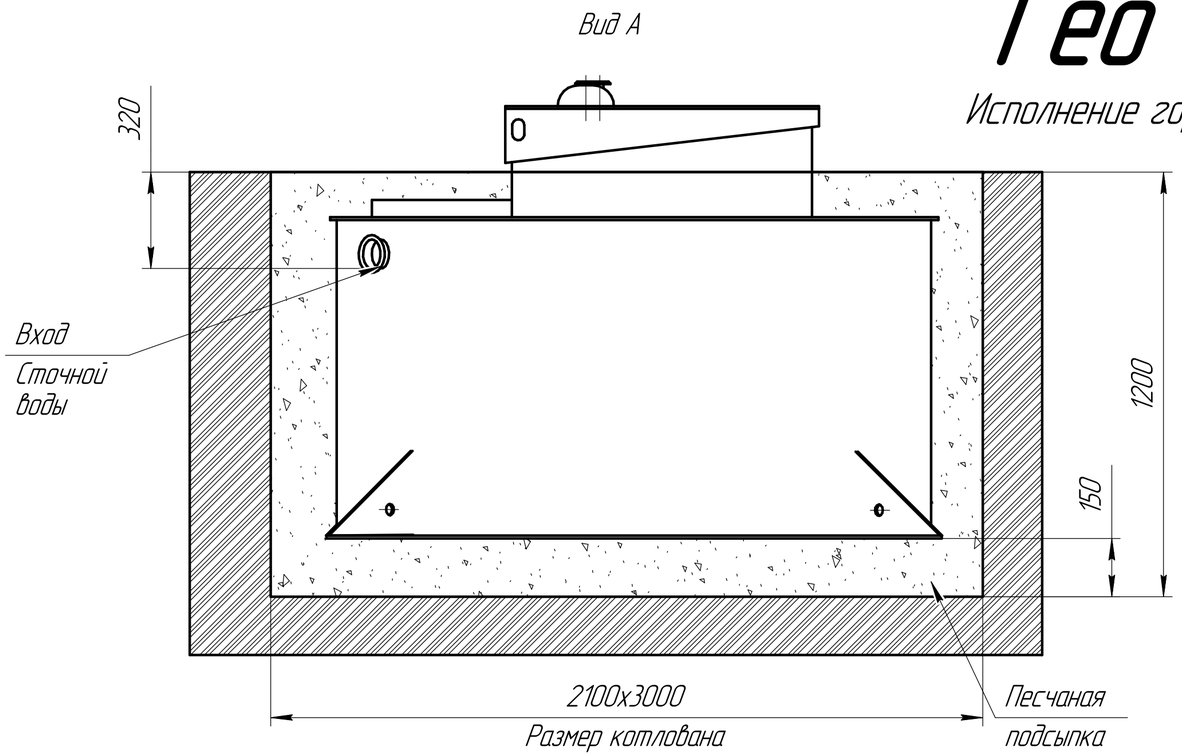

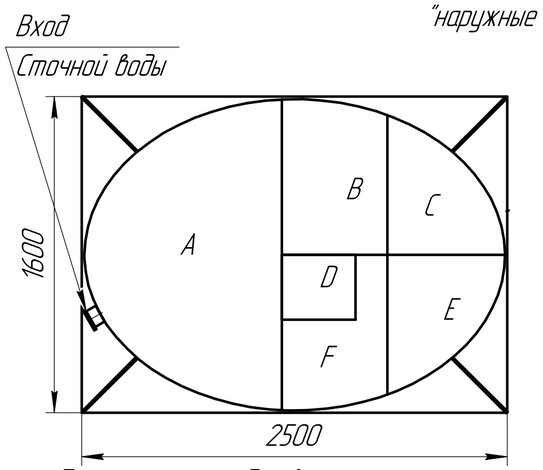

Габаритные размеры Гео 8


Длина – 2500
Ширина – 1600
Высота – 1200

A–приемная камера
B–аэротенко
C–вторияный отстойник
D–компресорный отсек
E–накопительная ёмкость для насоса
F–остойник ила

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **320мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
**** Станция выполнена только в принудительном исполнении

Вид сверху

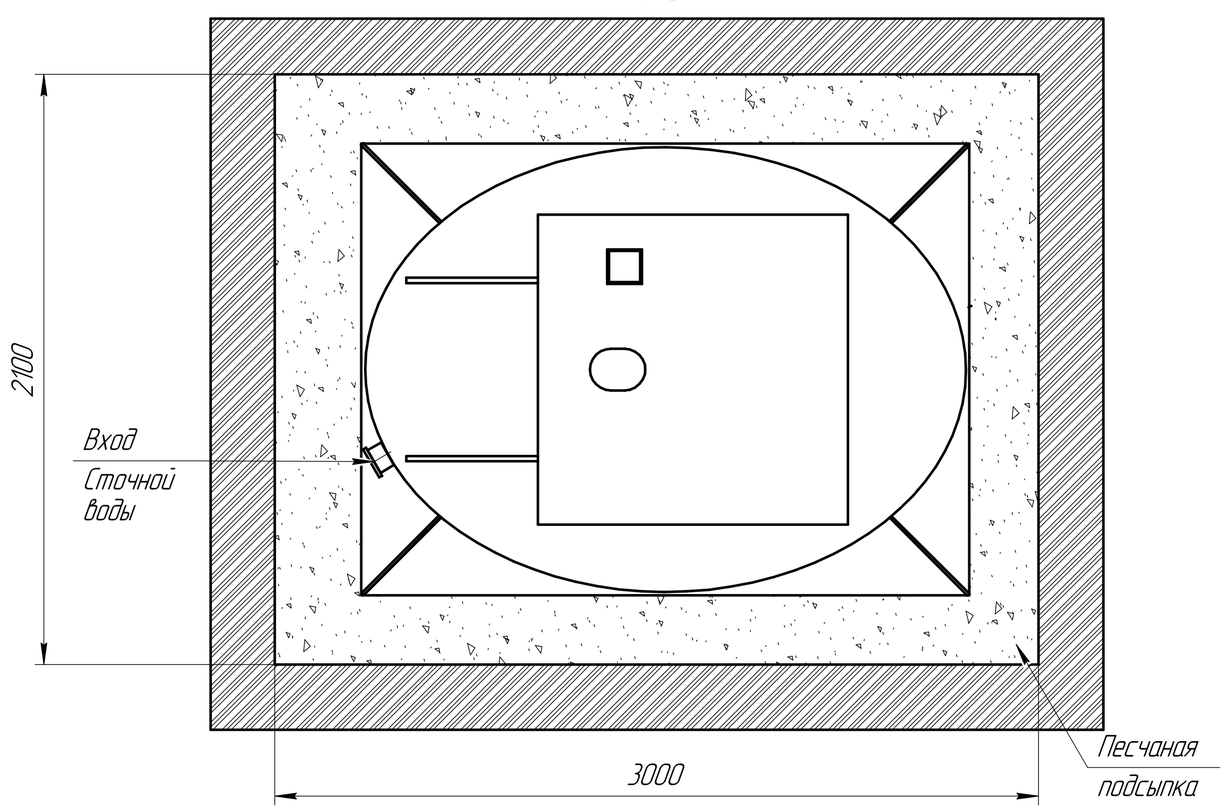

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2.1х3 м. h=1.2 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 6 $м^3$
2. Расход воды 3.5 $м^3$
3. Объем котлована 8$м^3$


Схема монтажа
Гео 8пр.


Исполнение горловины 500

Пояснение:	От поверхности грунта до нижнего края трубы
Вход сточной воды	520
Выход очищенной воды	принудительный выброс

Монтажные и земельные работы проводит согласно СП 129.13330.2019 "наружные сети и сооружения водоснабжения и канализация"

Вид А

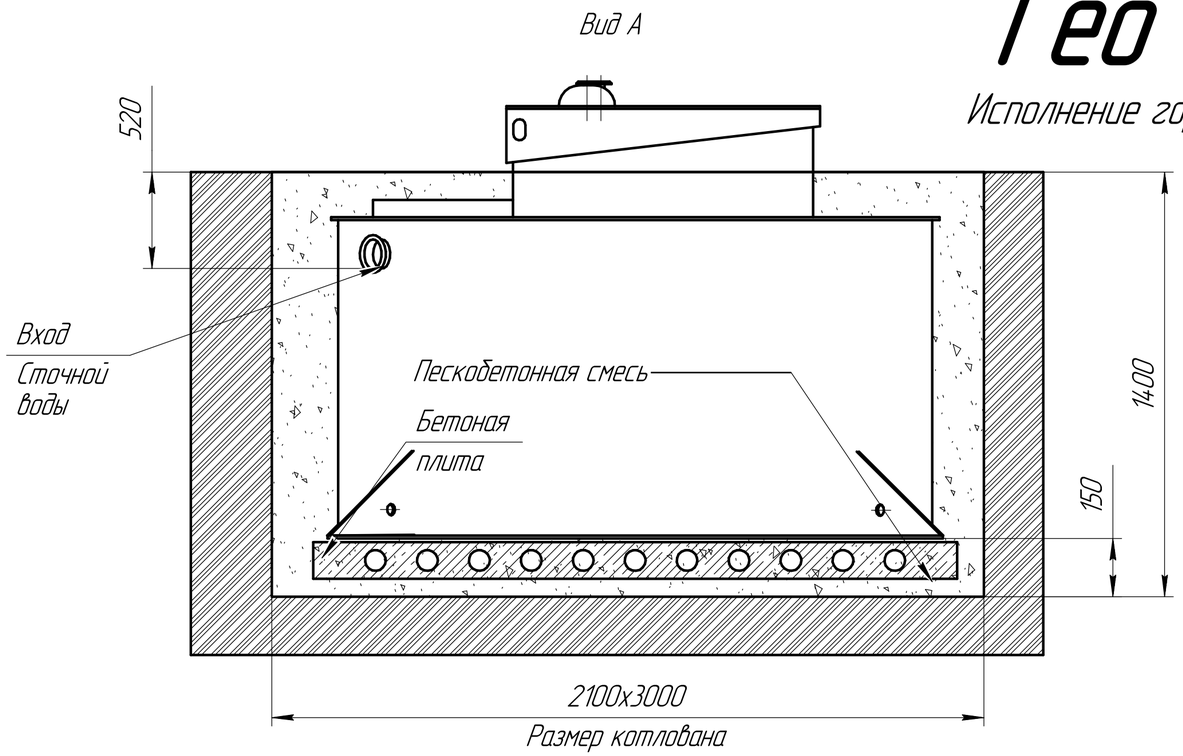

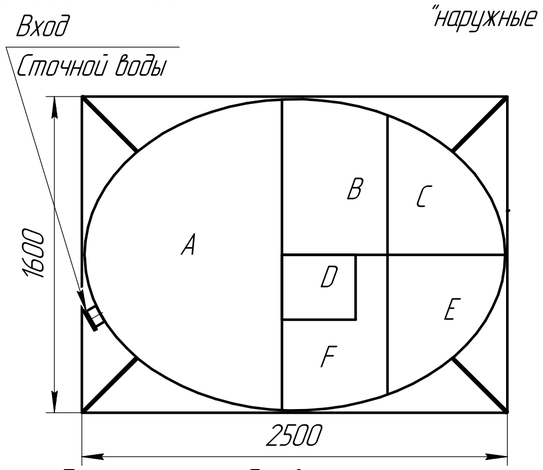

Габаритные размеры Гео 8


Длина – 2500
Ширина – 1600
Высота – 1400

A–приемная камера
B–аэротенко
C–вторияный отстойник
D–компресорный отсек
E–накопительная ёмкость для насоса
F–остойник ила

При монтаже особое внимание:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производиться на песчаную подсыпку, станция не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления

*При определения отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)
Рекомендованный производителем диапазон врезки (вход стоков) **520мм от уровня земли.
***Производитель может изменить габариты продукции без уведомления
**** Станция выполнена только в принудительном исполнении

Вид сверху

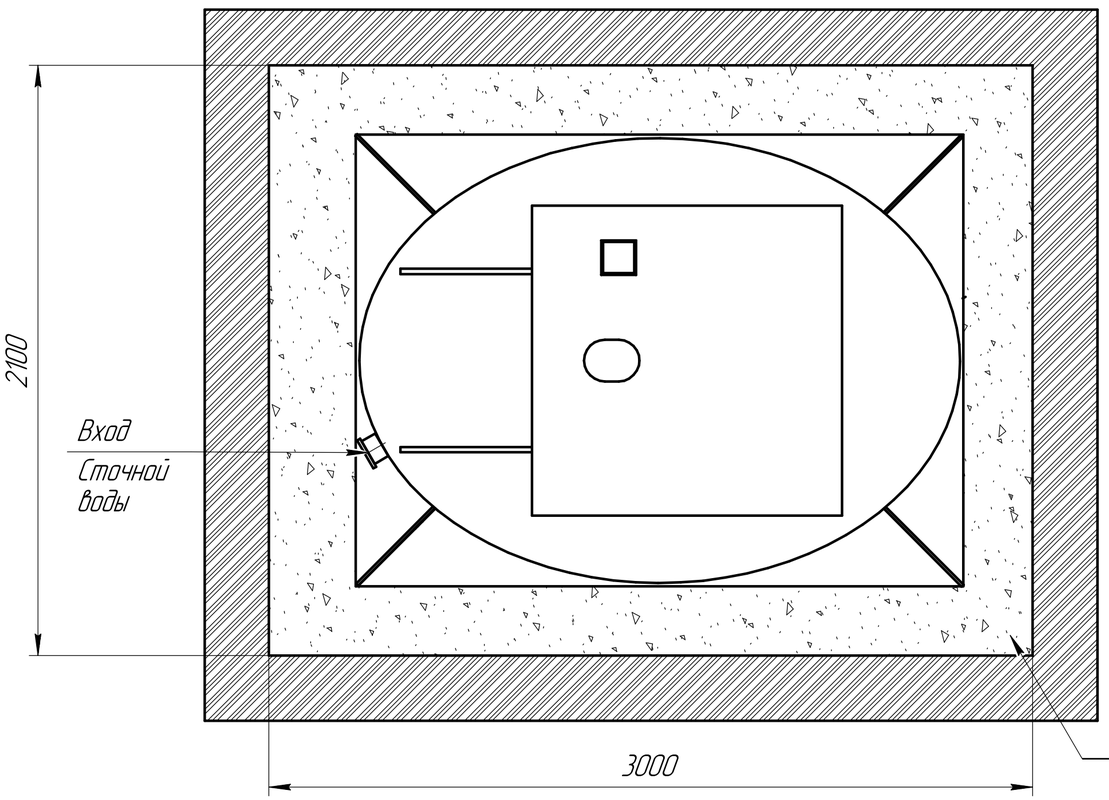

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2.1х 3 м. h=1.40м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на бетонную плиту.
4. Обратная засыпка пазух котлована пескобетонной смесью, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 5.6 м³
2. Расход воды 4.5м³
3. Объем котлована 8.9м³

****Фундаментную плиту ПАГ 14 ГОСТ 25912-2015 установить на песчаную подсыпку-песок 80-100мм
ГОСТ 8736-2014
***** Установка на бетонное основание.